

๑. กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมภายนอกอาคาร

การจัดเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ให้สถานที่ราชการ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมียุ๊วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้

๑.๑ เขตปลอดบุหรี่

หลักเกณฑ์การจัดเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓


(๑) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่

(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่

(๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ในการนี้ สำนักรักษาความปลอดภัย ได้ดำเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ ในพื้นที่อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ บริเวณทางเข้าอาคาร พื้นที่ภายในอาคาร ทางเชื่อม และระเบียง ณ จุดต่าง ๆ ดังรูปที่ ๑

รูปที่ ๑ ตัวอย่างการจัดเขตปลอดบุหรี่ ในพื้นที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

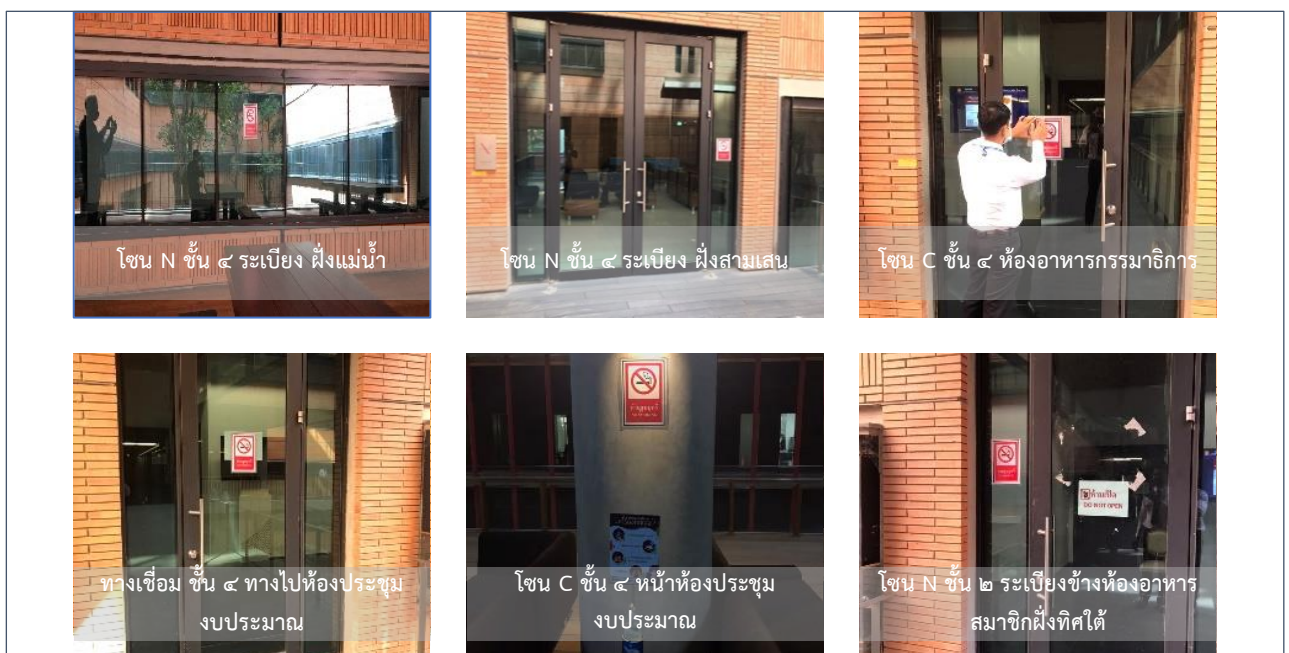

๑.๒ เขตสุขุบบุหรี

หลักเกณฑ์การจัดเขตสุขุบบุหรี ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ ให้ผู้ดำเนินการจัด “เขตสุขุบบุหรี” ให้มีสภาพและลักษณะ ดังนี้

- (๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสุขุบบุหรี
- (๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด
- (๓) มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
- (๔) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
- (๕) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

● เขตสุขุบบุหรีภายในอาคาร

เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งอยู่ในอาคารรัฐสภาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และใช้ประโยชน์ภายในบริเวณอาคารเป็นหลัก สำนักรักษาความปลอดภัยจึงต้องจัดให้มีเขตสุขุบบุหรี ภายในตัวอาคาร ซึ่งคำนึงถึงการระบายอากาศเป็นหลัก และอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่ง เช่น บริเวณโถงระเบียง เป็นต้น โดยได้มีการติดป้ายเขตสุขุบบุหรี พร้อมป้ายรณรงค์ และมีการติดตั้งถังทรายดับบุหรี ดังรูปที่ ๒

รูปที่ ๒ ตัวอย่างการจัดเขตสุขุบบุหรี ภายในพื้นที่อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



- เขตสุขบุรีภายนอกอาคาร

สำนักรักษาความปลอดภัย ได้กำหนดเขตสุขบุรีนอกตัวอาคาร ในบริเวณพื้นที่ด้านข้างทางเข้าอาคาร ชั้น ๑ ฝั่งแม่น้ำและฝั่งถนนสามเสน โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕ เมตรจากประตูเข้าออก และติดป้ายเขตสุขบุรี พร้อมทั้งตั้งทรายดับบุรี ดังรูปที่ ๓

รูปที่ ๓ เขตสุขบุรีภายนอกตัวอาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

